

Tablica licznikowa TL 2 w pom. ruchu elektrycznego w stacji transformatorowej

Układ pomiarowy nr 2:

LZQJ-XC-S5F3-BB-GPB-D4-060011-F50/Q

Transmisja: MODEM wewnętrzny GSM/GPRS MK9XC


Listwa: WAGO 847-103

ES: Wejście imp. synchronizacji 100÷230V
Zasilanie gwarantowane 58÷300V AC/DC
SO in: synchronizacja DCF


HR: Wyjścia imp. Max. 250V AC/DC 100mA
R: Przekątnik Max. 250V AC/DC 100mA

HR: Wyjścia imp. 40/41 - energia czynna +A
40/42 - energia czynna -A
40/43 - energia bierna +R
40/44 - energia bierna -R



E9532 W20-XC

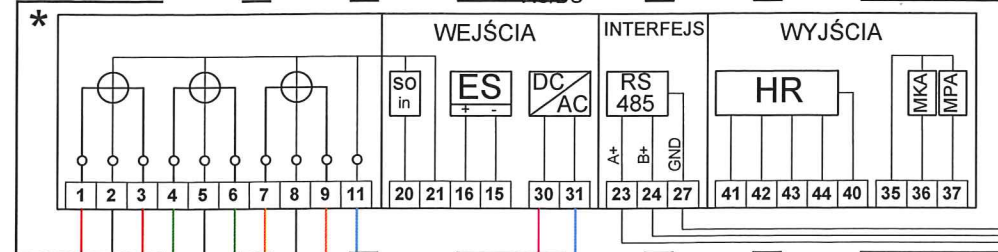

4 x DY1,5 1,5m

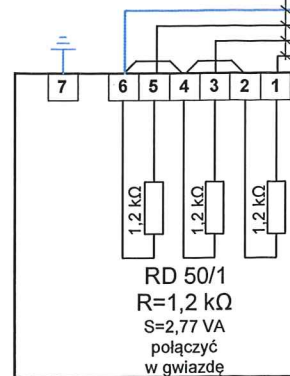

WAGO 847-103

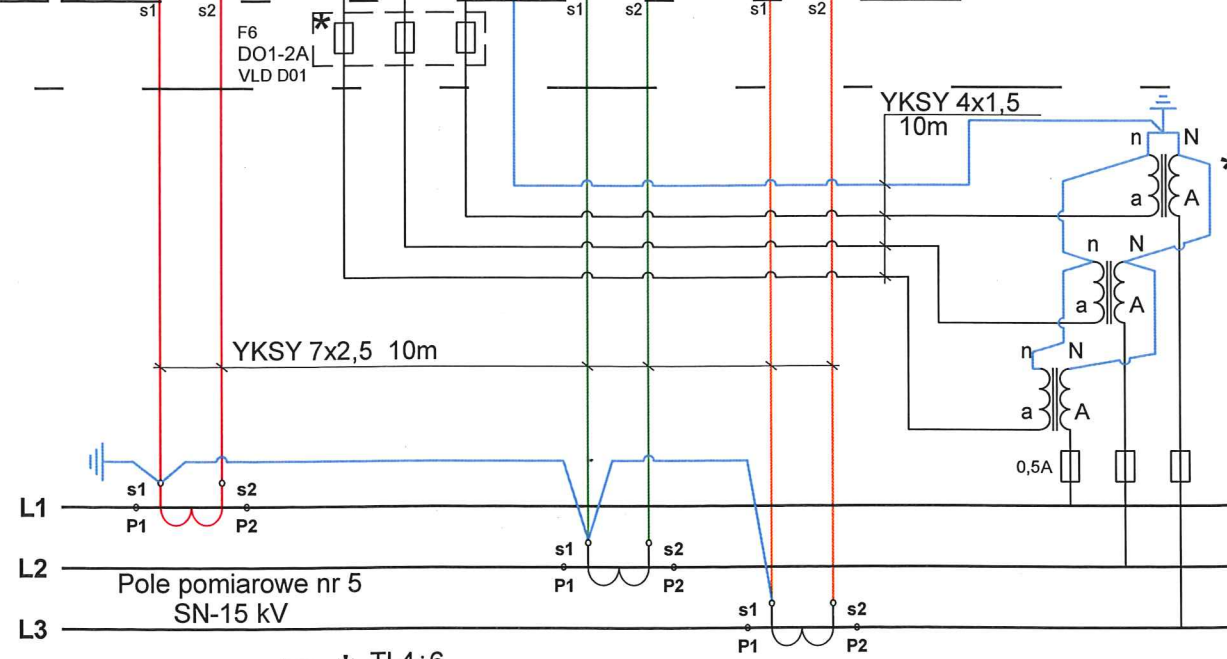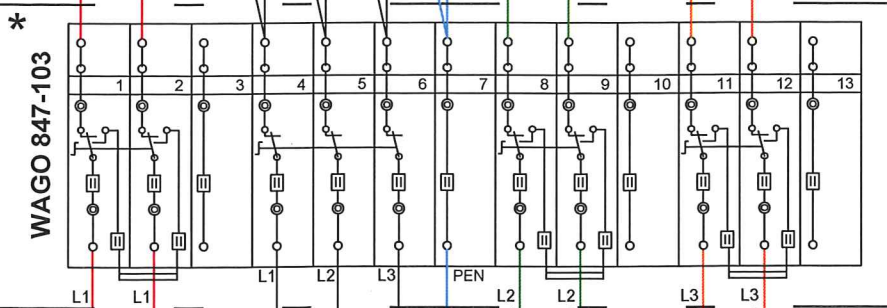

L1 Pole pomiarowe nr 5 SN-15 kV


L2

L3

UWAGA

1. Układ pomiarowy LZQM-XC nr 1 przenieść z istniejącej stacji So-3804 po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prac z Enea Operator Sp. z o.o.
2. Wszystkie elementy tablicy licznikowej w osłonach przystosowanych do plombowania;
3. Przewody do tablicy licznikowej prowadzić w rurkach ochronnych RL lub RGKS
3. Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej
 - obwody prądowe przewodami o przekroju 2,5mm²;
 - obwody napięciowe przewodami o przekroju 1,5mm².

Tablica licznikowa TL2 dostarczana przez producenta stacji

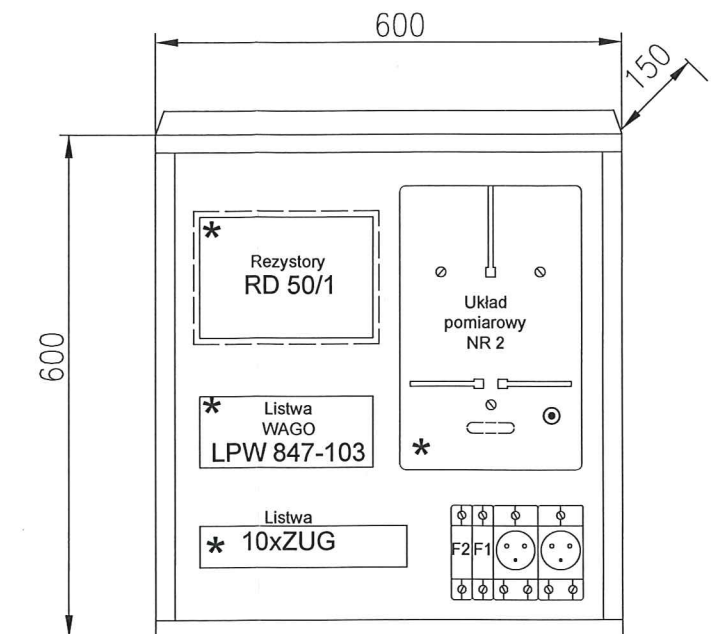

Łączy Rys. E5

LEGENDA

* - Elementy przystosowane do plombowania przez Enea Operator Sp. z o.o.

DANE UKŁADU ODBIORCY

- Moc szczytowa: 160kW;
 - Napięcie zasilające SN: 15kV
- STAROSTWO POWIATOWE
W CHOSZCZNIE
ul. Nadbrzeźna 2, 73-200 Choszczno

PRZEDSIĘWZIĘCIE	ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY W CHOSZCZNIE			
TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV ORAZ SIECI ROZDZIELCZEJ nN-0,4kV WRAZ Z ZEWNĘTRZNYM AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM DLA POTRZEB ZASILANIA STACJI UZDATNIANIA WODY W CHOSZCZNIE, ul. Drawieńska 56, dz. nr 145 obręb 4			
ADRES	Choszczno, ul. Drawieńska 56, dz. nr 145 obręb 4, miasto Choszczno			
INWESTOR	„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy ul. Wolności 26, (73-200 Choszczno), NIP 5941569663			
TEMAT RYS.	Schemat układu pomiarowego nr 2	NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Okniński	Upr. bud. ZAP/0141/PW0E/13	Obuchowski	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Obuchowski	Upr. bud. ZAP/0127/POOE/13	Obuchowski	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	NR RYS.	SKALA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	07.2018	E-6	