


Agregat prądotwórczy FOGO FDG 250 DS

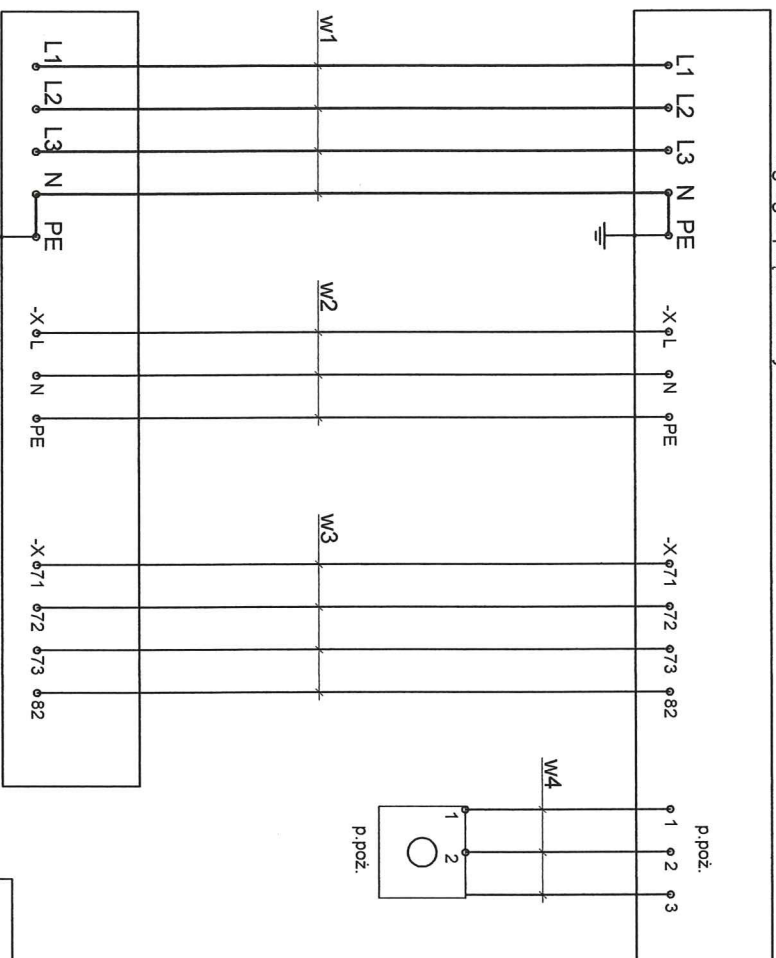

Układ SZR z przełącznikiem ABB 400A
typ OTM400E3CM230C
w pom. ruchu elektrycznego w stacji tr.

LEGENDA

- w1: 2x(4xYKXS 1x120); L=15m
- w2: YKY 3x2,5; L=15m
- w3: YKSY 10x1,5; L=15m
- w4: NHXH-J 3x1,5; L=15m

UWAGA

Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 poniżej powierzchni gruntu w wykopie kablowym o szerokości 0,4m na głębokości co najmniej 0,7m.
Zastosować rury ochronne DVK 110 i 50mm.

STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZYNIE

ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno

PRZEDSIĘWZIĘCIE	ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE STACJI UZDATNIANIA WODY W CHOSZCZYNIE		
TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV ORAZ SIECI ROZDZIELCZEJ nN-0,4kV WRAZ Z ZEWNĘTRZNYM AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM DLA POTRZEB ZASILANIA STACJI UZDATNIANIA WODY W CHOSZCZYNIE, ul. Drowieńska 56, dz. nr 145 obręb 4		
ADRES	Choszczno, ul. Drowieńska 56, dz. nr 145 obręb 4, miasto Choszczno		
INWESTOR	„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. z siedzibą w Choszczynie przy ul. Wolności 26, (73-200 Choszczno), NIP 5941569663		
TEMAT RYS.	Podłączenie linii kablowych agregatu	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Okniński	Upr. bud. ZAP/0141/PWOE/13	<i>[Signature]</i>
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Obuchowski	Upr. bud. ZAP/0127/PWOE/13	<i>[Signature]</i>
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA	NR RYS.
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	07.2018	E-7
			SKALA